

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«24» сентября 2025 г., 78250061000219481213

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района Управления по
Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«07» октября 2025 г., 15 час. 00 мин. № 2509/010-78/261-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

Санкт-Петербург, ул. Средняя, дом 3, лит А

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 24 » сентября 2025 г., № 2509/010-78/261-В/ПВП, учетный номер проверки 78250061000219481213 .

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Гридасова Лариса Евгеньевна – государственный инспектор Фрунзенского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору (государственный инспектор Фрунзенского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. г Санкт-Петербург, б-р Загребский, Дом 41 литер А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 45 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНН 7816156566, адрес регистрации юридического лица: 192283, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Б-Р ЗАГРЕБСКИЙ, Д. 41, ЛИТЕРА А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «06» октября 2025 года, 11 час. 00 мин.

по «07» октября 2025 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

09 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Здание детского сада, подлежащее оборудованию СОУЭ 3 типа, фактически оборудовано СОУЭ 2 типа (установлено звуковое оповещение) п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, п. 7 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 таб. 2 СП 3.13130.2009 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; п. 25 ППР в РФ .

Место выявления нарушения: здание детского дошкольного учреждения

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте, должны обеспечивать однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации, а также выдачу дополнительной информации, отсутствие которой может привести к снижению уровня безопасности людей.

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению в соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении условий, перечисленных в данной статье.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

техническая и исполнительская документация на систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

2. Помещения подвала не оснащены системой оповещения и управления эвакуации людей (СОУЭ). п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч. 3, ст. 84 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.7 таб. 2 СП 3.13130.2009 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; . Место выявления нарушения: здание дошкольной образовательной организации

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте, должны обеспечивать однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации, а также выдачу дополнительной информации, отсутствие которой может привести к снижению уровня безопасности людей.

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению в соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении условий, перечисленных в данной статье.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

техническая и исполнительная документация на системы (СПС, СОУЭ)

3. В здании детского сада системы противопожарной защиты (СПС, СОУЭ) эксплуатируются сверх срока службы, установленного производителем. Не обеспечено проведение ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке в соответствии с ГОСТ Р 59639-2021. ГОСТ Р 59638-2021, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: здание дошкольного образовательного учреждения

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:


акт ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

акт ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности

государственный инспектор Фрунзенского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору (государственный инспектор Фрунзенского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору) Гридасова Лариса Евгеньевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

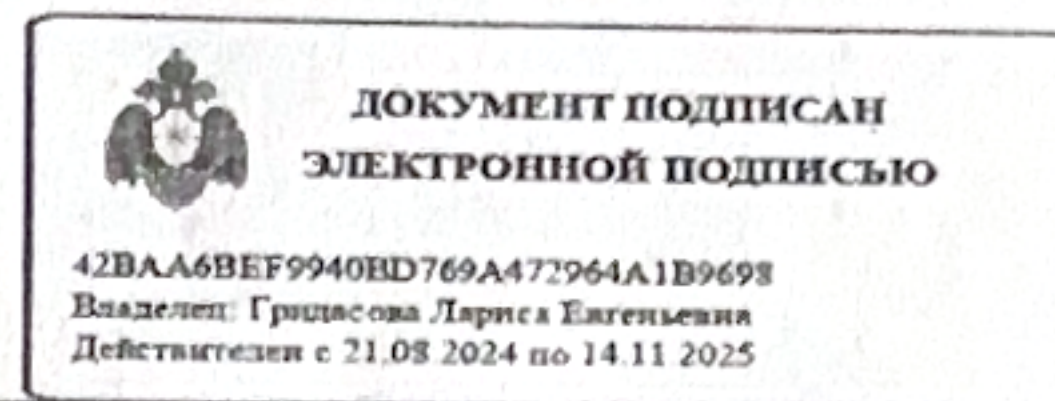

подпись

Гридасова Лариса Евгеньевна - государственный инспектор Фрунзенского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору (государственный инспектор Фрунзенского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору), телефон: 88127128748, e-mail: gridasova.l.e@78.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«15» часов «00» минут «07» 10 2025 г. *завед. Петухова / 84 Петухова*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

